


## R-A1.1 - jestv. rozvádzač - doplnenie

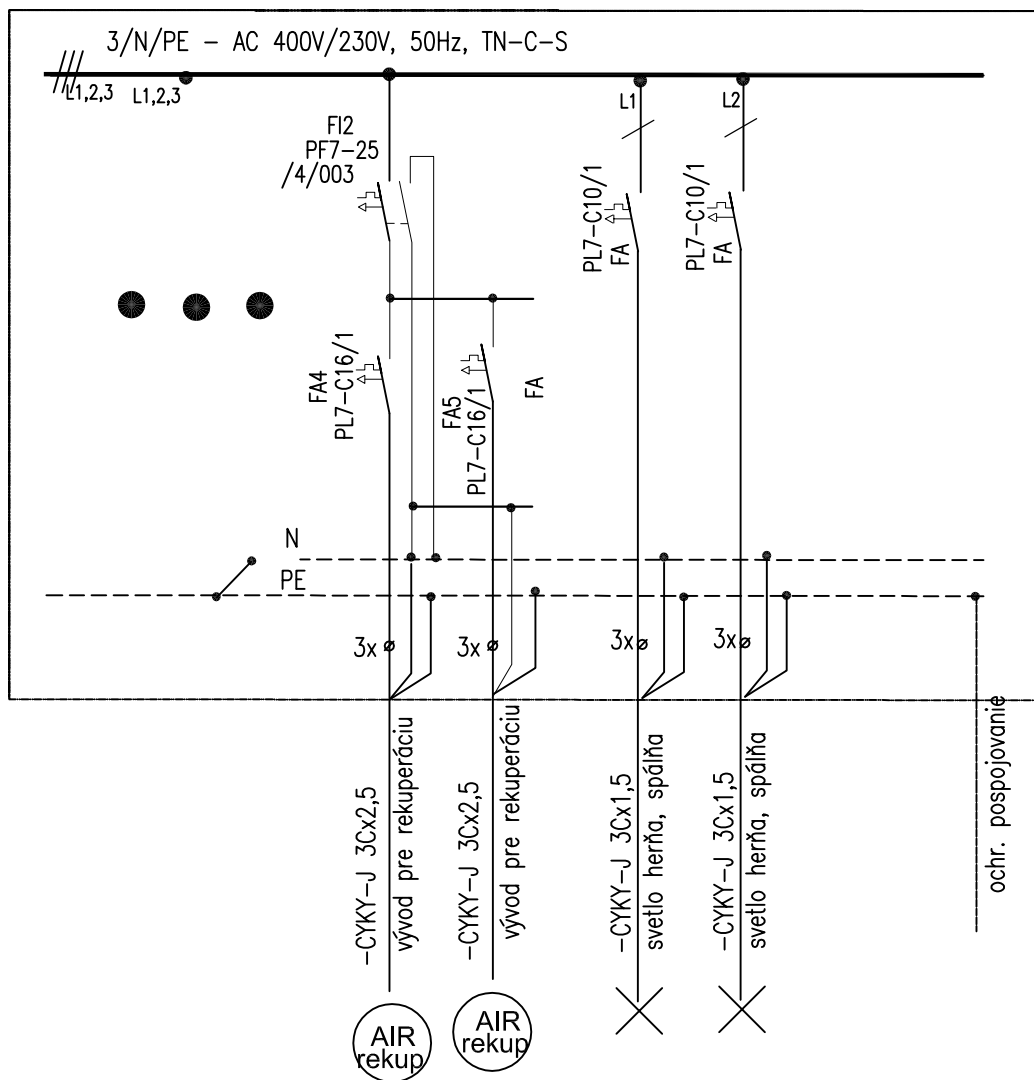

Rozvodná sieť: 3/N/PE-AC400V/230V,50Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

1, v norm.prevádzke - ochrana izolovaním živých častí (čl.412.1)

- ochrana zábranami alebo krytmi (čl.412.2)

2, pri poruche - samočinným odpojením napájania v sieťach TN (čl.413.1)

- doplnková ochrana pospájaním (čl.413.1)

Projektant ASR : Ing.Renáta Gorášová	tel: 0907 113 493	<b>ALVEST MONT</b> MIDDLE EAST s.r.o. Dopravná 12 040 01 KOŠICE		
Projektant ELI : Ing. Eva Ridošová	tel: 0907 200 321			
Investor : Mesto Kráľovský Chlmec				
Miesto stavby : MŠ Fábryho, p.č. 2056/84, /85 k.ú. Kráľovský Chlmec				
Stavba: <b>NADSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE  KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY KRÁĽOVSKÝ CHLMEC</b>		Dátum : 08/2016		
		Formát : 1xA4      Diel : ELI		
		Stupeň : pre SP a realizáciu		
Výkres :		Mierka	Výkres číslo	Zväzok č.
<b>DOPLNENIE ROZVÁDZAČA R-A1.1</b>			<b>4.</b>	