


R-B2.1-jestv. rozvádzač -doplnenie

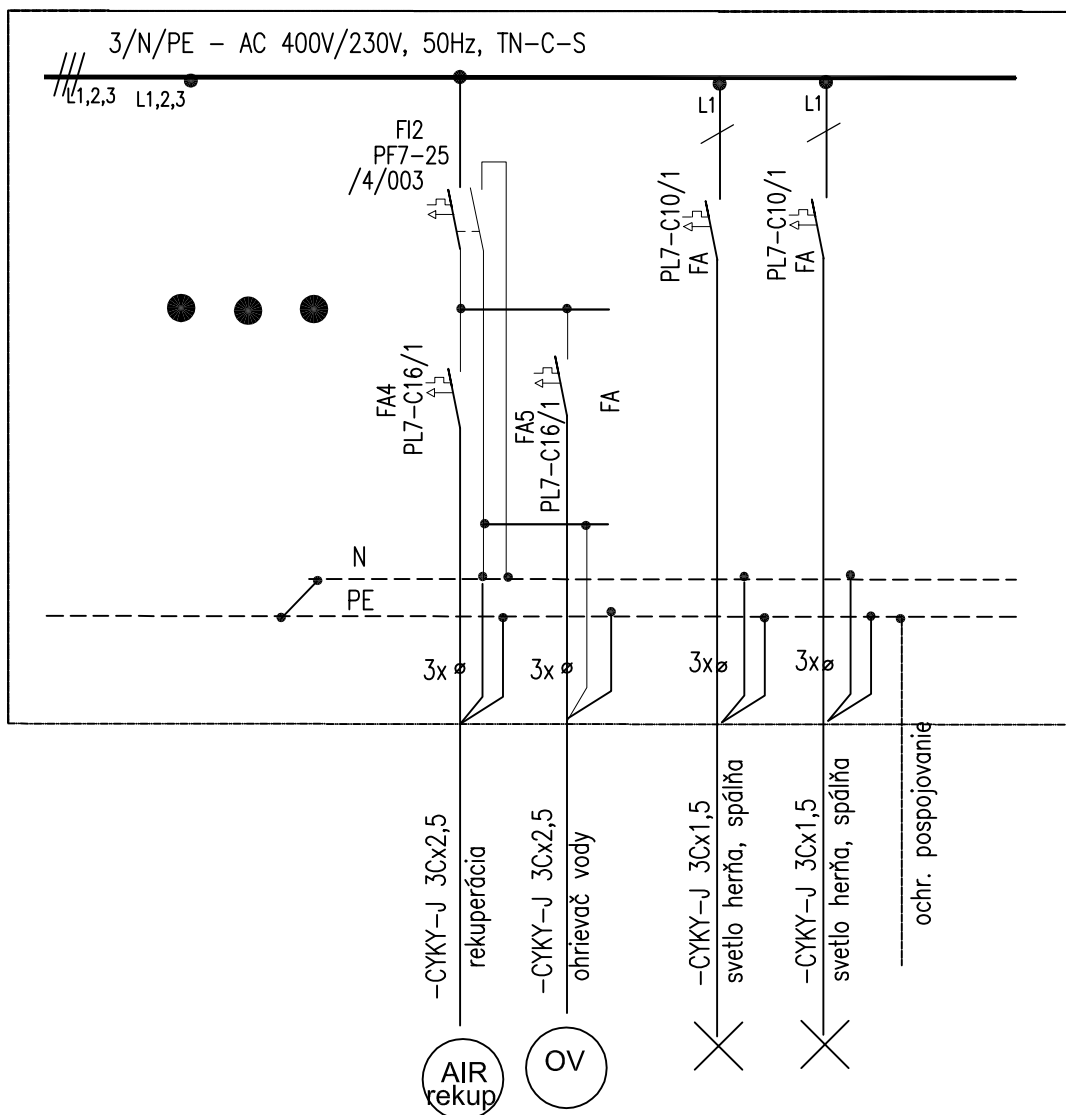

Rozvodná sieť: 3/N/PE-AC400V/230V,50Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

- 1, v norm.prevádzke - ochrana izolovaním živých častí (čl.412.1)
 - ochrana zábranami alebo krytmi (čl.412.2)
- 2, pri poruche - samočinným odpojením napájania v sieťach TN (čl.413.1)
 - doplnková ochrana pospájaním (čl.413.1)

Projektant ASR : Ing.Renáta Gorášová	tel: 0907 113 493	ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o. Dopravna 12 040 01 KOŠICE		
Projektant ELI : Ing. Eva Ridošová	tel: 0907 200 321			
Investor : Mesto Kráľovský Chlmec				
Miesto stavby : MŠ Fábryho, p.č. 2056/84, /85 k.ú. Kráľovský Chlmec				
Stavba: NADSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY KRÁĽOVSKÝ CHLMEC		Dátum : 08/2016		
		Formát : 1xA4 Diel : ELI		
		Stupeň : pre SP a realizáciu		
Výkres : DOPLNENIE ROZVÁDZAČA R-B2.1		Mierka	Výkres číslo 7.	Zväzok č.