

LEGENDA SVETLIDIEL :

- A Stropné svietidlo LED Panel , 60x60cm zdroj: 40W, krytie: IP 20
- B Stropné svietidlo Futura LED , zdroj: LED 8x4,6Wx5000um krytie: IP66
- +X/D/E Svietidlo stropné ol. nástenné ADOLLED -R80 zdroj: LED 1x13W krytie: IP54
- +X/F Stropné ol. nstl. svietidlo so senzorom pohybu/dl bez zdroj: 1x13W LED, L27, typ M85 1 LED3 krytie: IP65
- Prepínač jednobólový 3553 v.č.FN 575 00,rad1
- Prepínač sériový 3553 v.č.FN 575 02,rad5
- Prepínač striedavý 3553 v.č.FN 575 05,rad6
- Prepínač krížový 3553 v.č.FN 575 07,rad7
- Prepínač jednobólový 3553 v.č.FN 575 00,rad1, IP44
- Prepínač sériový 3553 v.č.FN 575 02,rad5 IP44
- Prepínač striedavý 3553 v.č.FN 575 05,rad6,IP44
- Vypínač jednobólový so sig. tlačítkom rad. 1
- Krabičová rozvodňa KR 68
- Dvojzásuvka 4FN 150 38, 2x230 V,rad B+B,
- Zásuvka 5517, 4FN 150 44
- Dvojzásuvka do 275 PP KH3,0,ASSiC- s prep. ochranou , so sign. poruchy
- Senzor pohybu nástenný alebo stropný,luxomati P04,18xct.
- HUS Hlavné uzemňovacie sväzko 080 BETTENMAN typ 1830
- Rx Rozvádzač
- (K) Technologický spótrebič – vñ. popis v rozvázozí
- (AIR) Vonkajšie svietidlo osadené na strene vo v.2,0-2,2m
- (AIR) Iukálna rekuperatívna jednotka Brink AIR 70


resp.odkávka s rovnakým výkonomstým prameňmi osadené vo výške 1,6 m nad podlahou max.1,8 m nad podlahou

LEGENDA FAREBNÉHO ZNAČENIA VODIČOV:

- ČYKY 2x1x1,5 mm2
- ČYKY 3x1x1,5 mm2
- ČYKY 3x1x1,5 mm2
- ČYKY 4x1x1,5 mm2
- ČYKY 3Cx2,5 mm2
- ČYKY 3Cx1,5 mm2

LEGENDA MIESTNOSTI :

OZNAČ. NA VÝKRESE	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²	OSVETLENIE v LX
2.01	CHODBA	25.83	100
2.02	SCHODISKO	14.63	100
2.03	SKLAD CO	5.40	100
2.04	VÝTAH -MANIPULÁCIA	3.44	200
2.05	STROJOVNÁ VÝTAHU	0.92	200
2.06	SKLAD HRAČIEK	4.33	100
2.07	DENNÁ MIESTNOSŤ 23 DETÍ	75.63	300
2.08	SPALŇA 23 DETÍ	55.95	300
2.09	SKLAD LEŽADIEL	6.70	100
2.10	LOGGIA	10.01	-
2.11	UMÝVÁRKA A WC DETÍ	16.19	200
2.12	ŠATŇA DETÍ	16.50	200
2.13	VSTUPNÝ PRIESTOR	30.40	200
2.14	PREDIEŇ WC	1.66	200
2.15	WC	1.58	100
2.16	UPRATOVACIA	1.75	100
2.17	SCHODISKO	15.39	100

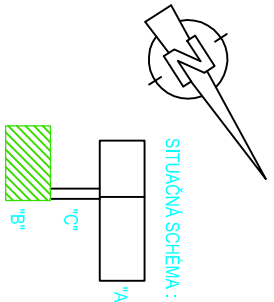

Rozvazné sieť: 3/N/PE -AC400V/230V,50Hz,N-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:
1, v norm.prevádzke – ochrana izbovými živými časť (čl.412.1)
– ochrana zborenými alebo krytými (čl.412.2)
2, pri poruche – samostatným odpojením napájania v sieťach TN (čl.413.1)
– doplnkové ochrana pospojovaním (čl.413.1)

Projektant ASR : Ing. Renáta Gorásová	tel: 0907 113 493	ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.		
Projektant EI : Ing. Eva Ridošová	tel: 0907 200 321	Doprava 12		
Investor : Mesto Kráľovský Chlmec		040 01 KOŠICE		
Miesto stavby : MŠ Fabryho, p.č. 2056/84, /85 k.ú. Kráľovský Chlmec		Dátum : 08/2016	Formát : 4x44	Diel : EI1
Stavba: MADSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY KRÁĽOVSKÝ CHLMEC		Stupeň : pre SP a realizáciu		
Výkres : ELEKTROINŠTALÁCIA NOVÝCH ČASŤÍ - II. NP- časť "B"		Mierka M 1:100	Výkres číslo 11	Zväzok č.