


- LEGENDA:
- zemiaci vodič FeZn ø 10 mm, voľne vo výkope
 - zdrojový vodič FeZn ø 8 mm, vŕtane podpier
 - zberná tyč J115 (l=1,5m), vŕtane držliaka
 - J120 — svorka skúšobná, SZ
 - SZ — svorka skúšobná, SZ
 - SK — svorka krížová, SK
 - SS — svorka spojovacia, SS
 - SP1 — svorka pripojovacia, SP1
 - S0 — svorka okopová, S0
 - SUB-KT125 — svorka skúšobná

POZNAMKA:

- < Spojie uzemňovačov a uzemňovacích vodičov v zemi, previesť šrubovaním pomocou typových hromozvodových svoriek,
- < Spojie v zemi chrániť protikoroziou ochranou, napríklad osafatovou zólievkou.
- < Uzemnenie previesť podľa STN 33 2000-5-54
- < Maximálna vzdialenosť vodorovných podpier: 1m
- < Maximálna vzdialenosť zvislých podpier: 1m
- < Zvody pri skúšobných svorkách opatří výstražnými tabulkami z plastu,
- < Pozor nebezpečné dotykové a krokové napätie
- Počas burky dodržujte odstup 3m od zvodu! Ste v ohrození života
- Tabuľky osadiť na fasádu vo výške 1,8 m nad ÚT

SITUAČNÁ SCHÉMA:

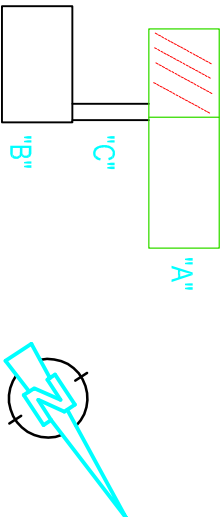

Projektant ASR : Ing. Renáta Gorásová	tel: 0907 113 493	ALVEST MONT
Projektant ELI : Ing. Eva Ridošová	tel: 0907 200 321	MIDDLE EAST s.r.o.
Investor : Mesto Kráľovský Chlmec		Doprava 12
Miesto stavby : MŠ Fabryho, p.č. 2056/84, 185 k.ú. Kráľovský Chlmec		040 01 KOŠICE
Stavba:	Dátum : 08/2016	
NADSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A ROZŠIŘENIE	Formát : 4xA4	Diel : ELI
KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY KRÁĽOVSKÝ CHLMEC	Stupeň : pre SP a realizáciu	
Výkres :	Mierka	Výkres číslo
BLESKOZVOD NADSTAVBY - časť "B"	M 1:100	12
		Zväzok č.